

网关服务器



- 透过人机HMI，可在Modbus或非Modbus 设备进行Modbus TCP或ModbusRTU通讯协议转换
- 通讯端口最多同时支持3种不同控制器
- 支持串行端口(RS232/422/485)或以太网络(TCP/IP)
- Gateway通讯格式Modbus RTU/TCP
- 最多同时支持8个ModbusTCP/IP设备
- “地址对应表” 简单设定

通讯架构

GatewayServer通讯架构应用


HMI与PLC通讯

上位端(HMI或PC)

利用网络Modbus TCP/IP

透过HMI网关服务器间接

控制PLC。

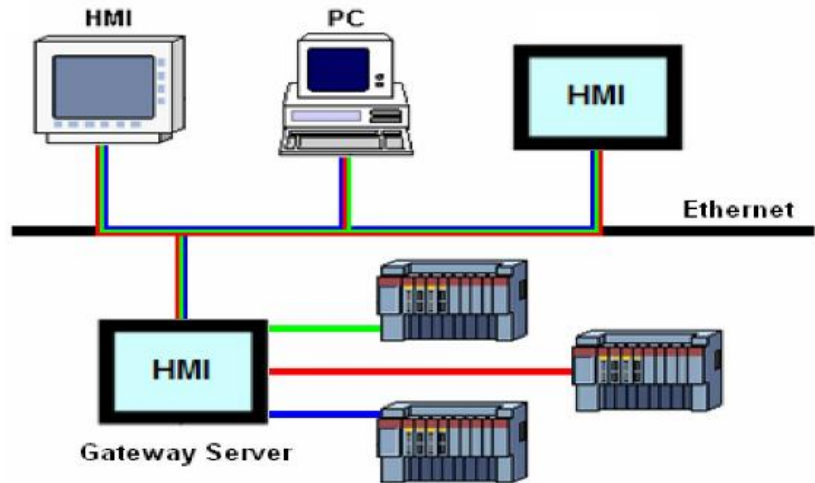

地址对应表

简易设定，自由定义

Modbus参数地址

用	序號	種類	Modbus地址	數據長度(門)	對應地址	預讀隨取	更新速率
<input checked="" type="checkbox"/>	1	位	10001	1	\$N100.1	<input checked="" type="checkbox"/>	一般
<input checked="" type="checkbox"/>	2	位	10100	2	1\w20.0	<input checked="" type="checkbox"/>	一般
<input checked="" type="checkbox"/>	3	位	10350	2	2\Q10.0	<input checked="" type="checkbox"/>	一般
<input checked="" type="checkbox"/>	4	字	40001	20	\$U300	<input checked="" type="checkbox"/>	一般

台北公司

电话: (02) 2228-7950(代表号)

E-mail: webservice@maxthermo.com.tw