Gateway Server
閘道伺服器

eNews

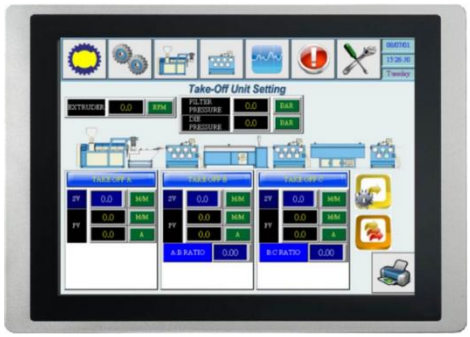

- 透過人機HMI，可在Modbus或非Modbus 設備進行Modbus TCP或Modbus RTU通訊協定轉換
- 通訊埠最多同時支援3種不同控制器
- 支援序列埠(RS232/422/485)或乙太網路(TCP/IP)
- Gateway通訊格式Modbus RTU/TCP
- 最多同時支援8個Modbus TCP/IP設備
- “地址對應表”簡單設定

通訊架構

Gateway Server通訊架構應用

HMI與PLC通訊
上位端(HMI或PC)
利用網路Modbus TCP/IP
透過HMI閘道伺服器間接
控制PLC。

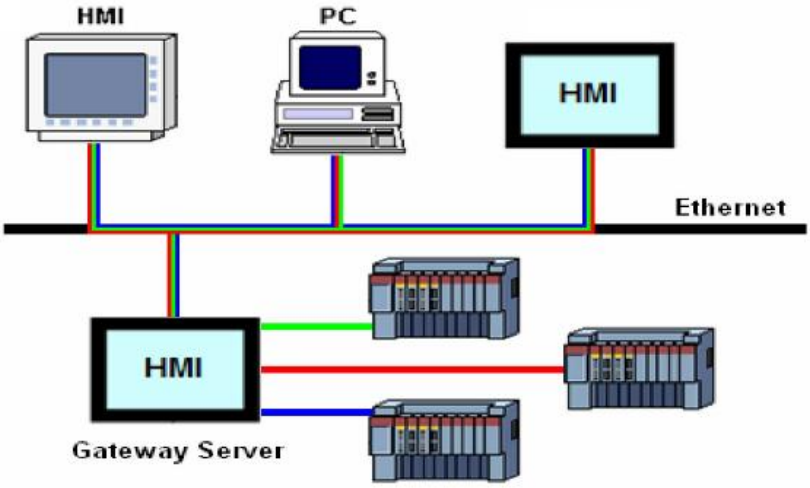

地址對應表

簡易設定，自由定義
Modbus參數地址

台北公司
電話 : (02) 2228-7950 (代表號)
E-mail : service@maxthermo.com.tw

台中公司
電話 : (04) 2471-1083 (代表號)
E-mail : alex@maxthermo.com.tw

台南公司
電話 : (06) 270-1271 (代表號)
E-mail : augus@maxthermo.com.tw